



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 28/05/2020
Αρ.Πρωτ.:4996

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.: ΜΩΚΟΥ Λ.

Τηλ.: 2682361310

Φαξ: 2682024837

Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθεια την προμήθεια Φορτιστή Αντλίας Πυρόσβεσης ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31158100-9 προϋπολογισμός **186,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αντλίας για ζεστό νερό CPV 42122130-0 **1.984,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α του Γ. Ν. Πρέβεζας ΚΑΕ 1429. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ **03/06/2020 σε κλειστό φάκελο έως τις 11.00 μ.μ.** για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας (ΚΑΕ 1429)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Φορτιστής Αντλίας Πυρόσβεσης	1				
2	Αντλία για ζεστό νερό	1				

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΕΙΔΟΣ 1 :Φορτιστής Αντλίας Πυρόσβεσης

- Φόρτιση από 1,2Ah- 140Ah
- Εγγύηση 2 έτη
- IP65 –Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών
- 12V
- παλμικός
- Να έχει δυνατότητας φόρτισης όλων των 12V Μπαταριών
- Αυτόματο κύκλο φόρτισης

ΕΙΔΟΣ 2 : Αντλία για ζεστό νερό

- Αντλία με κινητήρα τριφασικό
- Κατάλληλη για οριζόντια τοποθέτηση
- Βαθμός προστασίας : IP55 (min)

4. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
5. Απόσταση φλαντζών 320mm
6. DN40
7. Τάση κινητήρα 230V/400V, 50Hz
8. Στροφές λειτουργίας κινητήρα 2900rpm
9. Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα για τη στεγάνωση παρεμβύσματα.

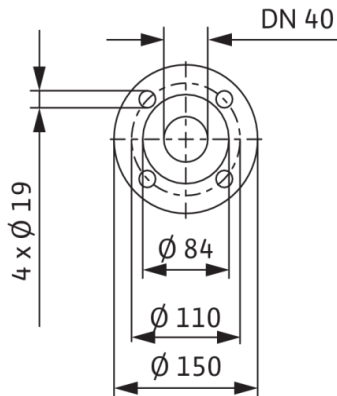

Και για τα 2 είδη να αναφερθούν τα προσφερόμενα μοντέλα
(επί ποινή απόρριψης)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ